


広島修道大学 2025年度エネルギー使用量（3月実績）

広島修道大学 財務課


1. 電気

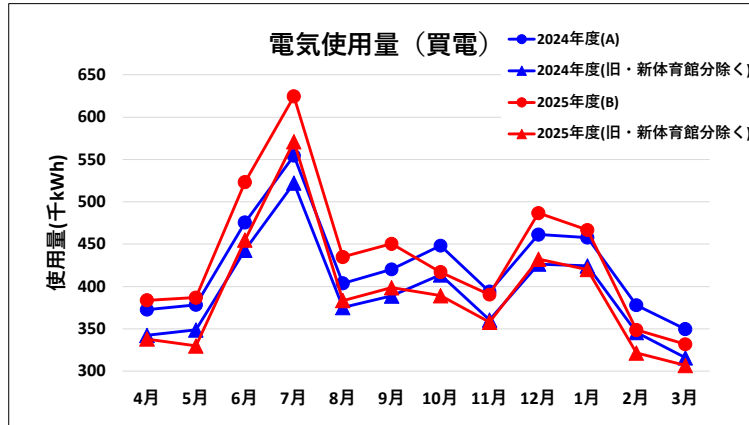

毎月の使用量(kWh) ○：2024年度より減 △：2024年度より増 2025年度目標：4,600,000kWh/年以下(旧・新体育館分除く)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	累計
2024年度(A)	372,625	378,288	475,628	554,512	403,679	420,188	448,103	393,991	461,376	457,657	377,896	349,628	5,093,571
2024年度 旧・新体育館分除く	342,460	348,621	442,805	522,168	375,201	388,694	413,714	360,484	426,547	424,410	345,708	315,796	4,706,608
2025年度(B)	383,746	386,914	523,267	624,517	434,833	450,461	417,028	390,452	486,796	466,711	348,628	331,776	5,245,129
2025年度 旧・新体育館分除く	337,905	329,834	454,860	570,987	383,262	398,719	389,002	358,029	432,248	420,022	321,491	306,742	4,703,101
(B)－(A)	11,121	8,626	47,639	70,005	31,154	30,273	-31,075	-3,539	25,420	9,054	-29,268	-17,852	151,558
判定	△	△	△	△	△	△	○	○	△	△	○	○	△

2. ガス

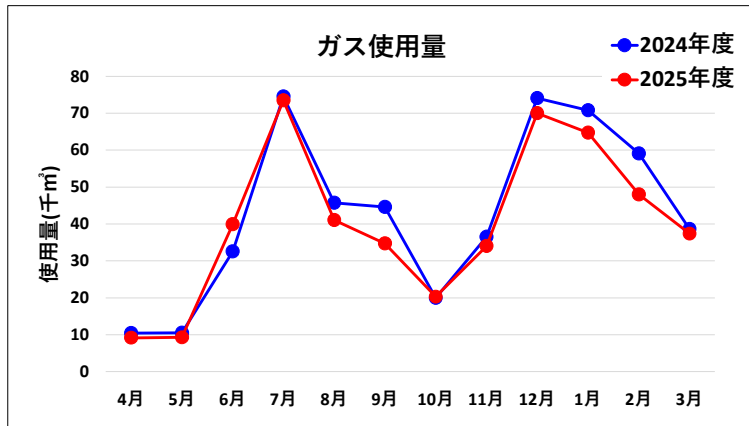

毎月の使用量(m³) ○：2024年度より減 △：2024年度より増 2025年度目標：500,000m³/年以下

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	累計
2024年度	10,424	10,515	32,568	74,550	45,721	44,586	19,957	36,505	74,089	70,818	59,081	38,658	517,472
2025年度	9,162	9,272	39,931	73,512	41,052	34,737	20,271	34,062	69,991	64,757	47,970	37,355	482,072
2024年度との差	-1,262	-1,243	7,363	-1,038	-4,669	-9,849	314	-2,443	-4,098	-6,061	-11,111	-1,303	-35,400
判定	○	○	△	○	○	○	△	○	○	○	○	○	○

2026年3月は電気・ガス共に昨年度と比較し各棟で減少が見られました。

2025年度の目標について、ガスは500,000m³以下と設定し目標を達成することができました！電気は、旧・新体育館分を除いた使用量4,600,000kWh以下と設定しましたが、わずかに上回る結果となりました。一部の建物でガス空調と電気による空調の稼働バランスの変動のため、2024年度より電気の需要が高まったことがひとつの要因として挙げられます。

2026年度についても引き続き省エネ活動を推進していき、目標を検討してまいります。